

給水装置工事施工指針・別冊関係

各種様式 記入例

※使用頻度が高い下記の様式の記入例です。

- ・ 給水装置工事申込書
- ・ 給水装置工事申込書（撤去用）
- ・ 給水装置工事施工等に関する委任状 /
給水装置工事施工等の受任に関する誓約書
- ・ 給水装置工事設計資料
- ・ 給水装置工事竣工報告書
- ・ 給水装置工事竣工報告書（撤去用）
- ・ 水道メーター払出依頼書
- ・ 水道メーター払出依頼書添付用一覧表
- ・ 水道料金請求先変更届出書

燕・弥彦総合事務組合 水道局

(令和7年4月1日改定)

※ 両面印刷で作成して下さい。

記入例

申

給水装置工事申込書

課長	水技管	参事	補佐	副参事	

・新設・・・申請地に新たに給水を開始
・改造・・・過去に給水履歴がある場合

燕・弥彦総合事務組合 管理者 様

給水装置工事の施工を次のとおり申し込みます。

申込年月日	2021年 4月 1日
工事の種別	・新設 ・改造 ・修繕

工事場所	燕市白山町11丁目2番3号		法人の場合は、「法人印」と「代表者印」が必要。
申込者	住所 燕市白山町22丁目3番4号	氏名(ふりがな) つばめだ たろう 燕田太郎	
設備所有者	住所 同上	氏名(ふりがな) 同上	
設備使用者	住所 燕市白山町33丁目4番5号 スワローハイツ101号室	氏名(ふりがな) つばめの いちろう 燕野一郎	
施工者	指定給水装置工事事業者 有限会社 スワロー水道設備	TEL 0256 (XX) XXXX	
	給水装置工事主任技術者 諏訪水男	TEL 090 (XXXX) XXXX	
用途 (参考情報)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般用 ・営業用 ・工業用 <input type="checkbox"/> 官公庁用 ・臨時用	着工予定日	2019年 4月 15日
		竣工予定日	2019年 6月 30日

- 念書 特殊な事情や個人の理由による給水装置工事を行う場合は、裏面に署名・押印を得ること。
- 承諾書 家屋使用、土地使用及び給水分岐等にかかる承諾を得た場合は、裏面に署名・押印を得ること。
- 代理人 給水装置所有者が給水区域内に居住しないときは代理人届出書を提出のこと。

※水道局処理欄

受付	年 月 日	メ タ ー	取付日	年 月 日
受付番号	新・改・修 ー		口径	φ mm

※ 申込み後、着手する前に管理者が審査できる期間を確保すること。
特に、許認可を要する工事の場合は相応の期間を想定すること。

特殊な事情や個人の理由による給水装置工事にかかる念書

念書	確約事項	申込者氏名
	<p>【例①】 諸事情により従来どおりの既設口径を使用します。 なお、竣工後に水量・水圧不足等を生じた場合は、 当方の責任にて対処します。</p>	<p>燕田太郎</p> 

家屋使用・土地使用・給水分岐等にかかる承諾書

家屋使用承諾者	私所有の家屋に申込者が給水装置を設置することを承諾します。 また、紛争が生じたときは当事者間で一切解決することに同意します。	住所	承諾者氏名 (ふりがな)	  
		住所	<p>【例②】 私が給水装置工事を行う敷地には給水管の引込みが2本ありますが、今回使用しない1本は将来的に給水の予定があるため撤去工事を行いません。 使用しない引込みに関しては、当方の責任にて維持管理するとともに、将来不具合が生じた場合は水道局の指示に従います。</p>	
		住所		
土地使用承諾者	私所有の土地に申込者の給水装置を布設することを承諾します。 また、紛争が生じたときは当事者間で一切解決することに同意します。	住所	承諾者氏名 (ふりがな) 燕市白山町11丁目2番4号 きにゆう はなこ 記入 花子 	
		住所	承諾者氏名 (ふりがな)	
		住所	承諾者氏名 (ふりがな)	
給水分岐承諾者	私所有の給水装置から申込者が分岐引用することを承諾します。 また、紛争が生じたときは当事者間で一切解決することに同意します。	住所	承諾者氏名 (ふりがな)	
		住所	承諾者氏名 (ふりがな)	
		住所	承諾者氏名 (ふりがな)	
その他利害関係者承諾書	私は申込者による給水装置工事により水量不足、水圧の低下が発生した場合、及び紛争が生じた場合は、当事者間で一切解決することに同意します。	住所	承諾者氏名 (ふりがな) 燕市白山町11丁目2番4号 きにゆう はなこ 記入 花子 	
		住所	承諾者氏名 (ふりがな)	
		住所	承諾者氏名 (ふりがな)	

給水装置工事施工等に関する委任状

2021 年 4 月 1 日

燕・弥彦総合事務組合 管理者 様

申込者

住 所 燕市白山町22丁目3番4号

氏 名 燕 田 太 郎



2021 年 4 月 1 日 付で私が申し込む下記工事場所における給水装置工事について、下記の指定給水装置工事事業者を代理人として下記の各権限を委任します。

記

工事場所	燕市白山町11丁目2番3号
代 理 人	指定給水装置工事事業者 有限会社 スワロー水道設備
	給水装置工事主任技術者 諏訪水男
委任する権限	1. 燕・弥彦総合事務組合給水条例（以下「給水条例」という）第7条第2項に定める給水装置工事着手前の設計審査を受けること。 2. 給水条例第5条第1項に定める給水装置工事の施工承認を受けること。 3. 給水条例第7条第2項に定める給水装置工事の竣工後の工事検査を受けること。 4. 給水条例第29条第1項の3に定める設計審査・検査手数料の納入に関すること。

給水装置工事施工等の受任に関する誓約書

2021 年 4 月 1 日

燕・弥彦総合事務組合 管理者 様

指定給水装置工事事業者

名 称 有限会社 スワロー水道設備

代 表 者 諏訪 一 郎

給水装置工事主任技術者 諏訪水男



下記の事項を誠実かつ確実に履行することを誓います。

記

誓約事項	1. 上記委任状にて委任された権限の行使 2. 上記工事場所での給水装置工事にかかる申込書、及び竣工報告書の写しの申込者への提供
------	---

※水道局処理欄

受付番号	新・改・修 ー	お客様番号	ー
------	---------	-------	---

設

※ 両面印刷で作成して下さい。

記入例

給水装置工事設計資料

申込年月日		2021 年 4 月 1 日	
施工者	指定給水装置工事事業者 有限会社 スワロー水道設備	給水装置工事主任技術者	諏訪水男
工事場所	燕市白山町11丁目2番3号	申込者	燕田太郎

■材料内訳

※給水管にHPPEを使用する場合は、管材メーカーの頭文字のアルファベットを右欄に記入する。
 ※給水管が帰属対象となる場合は、材料費、労務費、土木費、本舗装費に係る明細を別途添付する。

HPPEメーカー
T

公道部分 (配水管分岐部から第一止水栓まで)				邸内部分 (第一止水栓より二次側)				
品名	口径	数量	品名	口径	数量	品名	口径	数量
EFサドル(ホコブネ製)			EFユニオンソケット			ユニオン継手		
EFサドル			ユニオン継手			EFソケット		
EF変換ソケット			ユニオン継手			PEメーター用ソケット	20	1
PE回転メーターソケット	20	1	ユニオン継手			ポリエチレン管(HPPE)		
ポリエチレン管(HPPE)			ユニオン継手			ポリエチレン管(PP)	20	0.3
ポリエチレン管(PP)	20	3.0	ユニオン継手			フレキシブル継手	20	1
EFエルボ			ユニオン継手			逆防ボール止水栓	20	1
EFバンド			ユニオン継手			量水器(貸与)	20	1
EFユニオンソケット			ユニオン継手			量水器管	20	1
ユニオン継手(HPPE)			ユニオン継手			ガイド付ユニオン	20	1
PEエルボ	20	1	ユニオン継手			逆止弁		1
PEバンド	20	1	ユニオン継手			逆止弁管		1
制水弁・仕切弁			ユニオン継手			ロケーティングワイヤー		1.0
制水弁管・仕切弁管			ユニオン継手			総水栓数		8
制水弁座台			ユニオン継手			※量水器より二次側の 詳細は別紙平面図 又は立面図のとおり		
木杭			ユニオン継手					
キー式ボール止水栓	20	1	ユニオン継手					
止水栓管	20	1	ユニオン継手					
浸透防止スリーブ			ユニオン継手					
標示杭		1	ユニオン継手					
標示シート		2.4	ユニオン継手					
ロケーティングワイヤー		3.2	ユニオン継手					
鞘管	50	0.5	ユニオン継手					
EFキャップ			ユニオン継手					
砲金キャップ			ユニオン継手					

※必要に応じて、流量計算書を添付すること。
 ・設計水圧：0.2Mpa
 ・管内流速：2.0m/sec以下
 ※改造工事で既設の水道メーターがφ13の場合、
 設計流量に応じて口径変更(増径)を検討すること。

HPPEを使用する場合、
 管材メーカーの頭文字の
 アルファベットを記入する。
 [例(50音順)]
 ・(株)ポタケミックス …K
 ・積水化学工業(株)…S

取出し部の給水管がPPの場合
 ロケーティングワイヤーを直結
 止水栓まで設置する。

可変側溝やU型側溝を
 下越す場合、サヤ
 管を挿入する。
 (原則VPを使用)

※量水器より二次側の材料は
 平面図や立面図にて正確に
 記載することを条件に省略可
 とし、代わりに総水栓数を記
 入する。

既設メーターが取り付けられている場合は、その情報を記入するとともに、その既設メーターをそのまま使用するか、または口径変更等で交換するのチェックを付ける。

■既設メーター(量水器)情報

※既設メーターがない場合は記入不要。

口径	φ 13 mm	<input type="checkbox"/> 既設メーターをそのまま使用する。
番号	1 - 123XXX	<input type="checkbox"/> 既設メーターを使用せず、口径変更やねじ交換を行う。
検満	2099 年 9 月	
ねじ山	上水 金門・フランジ	

※水道局宛


受付番号	新・改・修	お客様番号	
------	-------	-------	--

※設計内容に変更が生じた場合はその時点で必ず報告して下さい!


設計資料の裏面をコピーし、変更箇所を朱書きした程度の図で結構ですので作成し、必ず報告を。

■付近見取図・平面図・立面図

※平面図と立面図は向きを合わせること。
※収まらない場合は、別紙での提出を可とする。

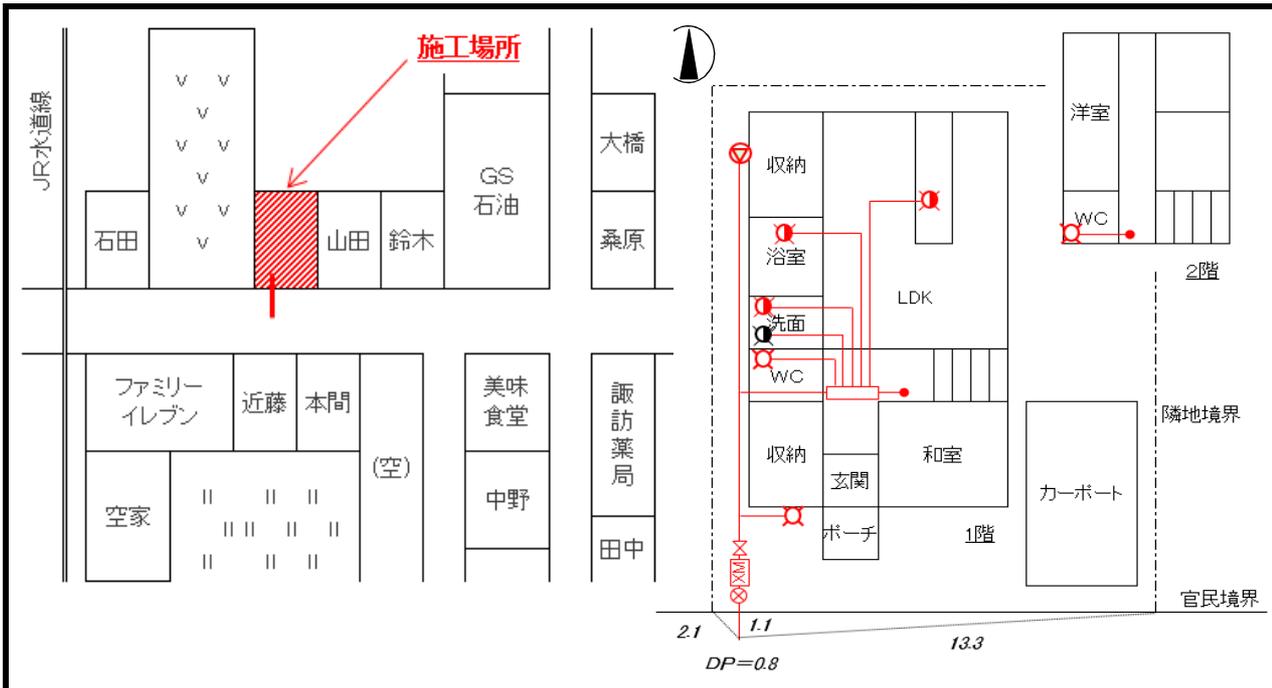


ヘッダー工法の場合

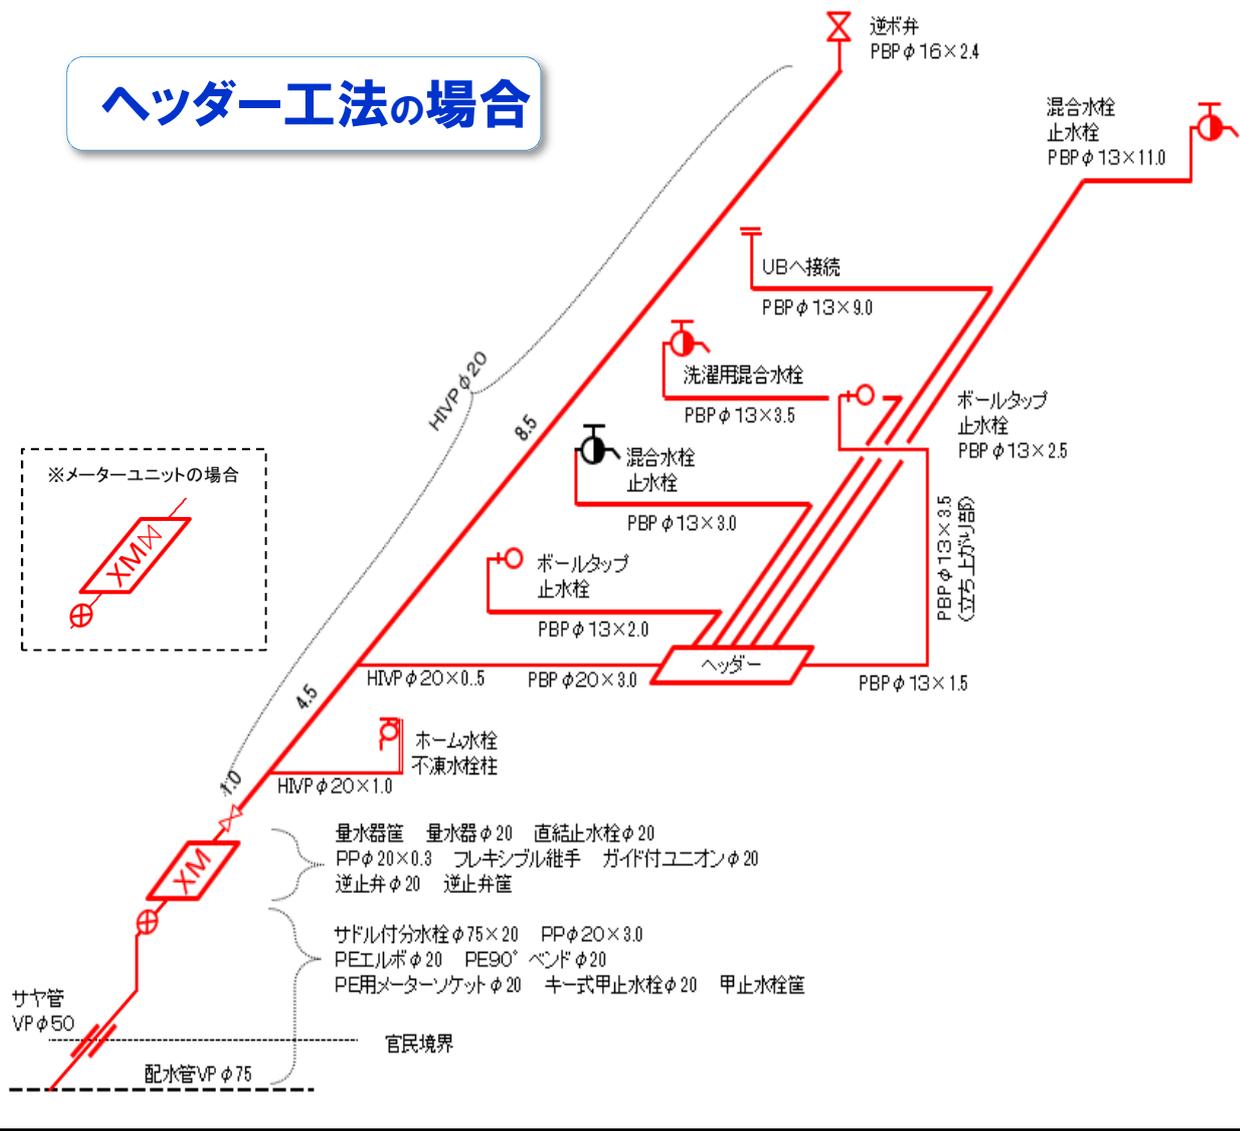

■付近見取図・平面図・立面図

※平面図と立面図は向きを合わせること。
※収まらない場合は、別紙での提出を可とする。

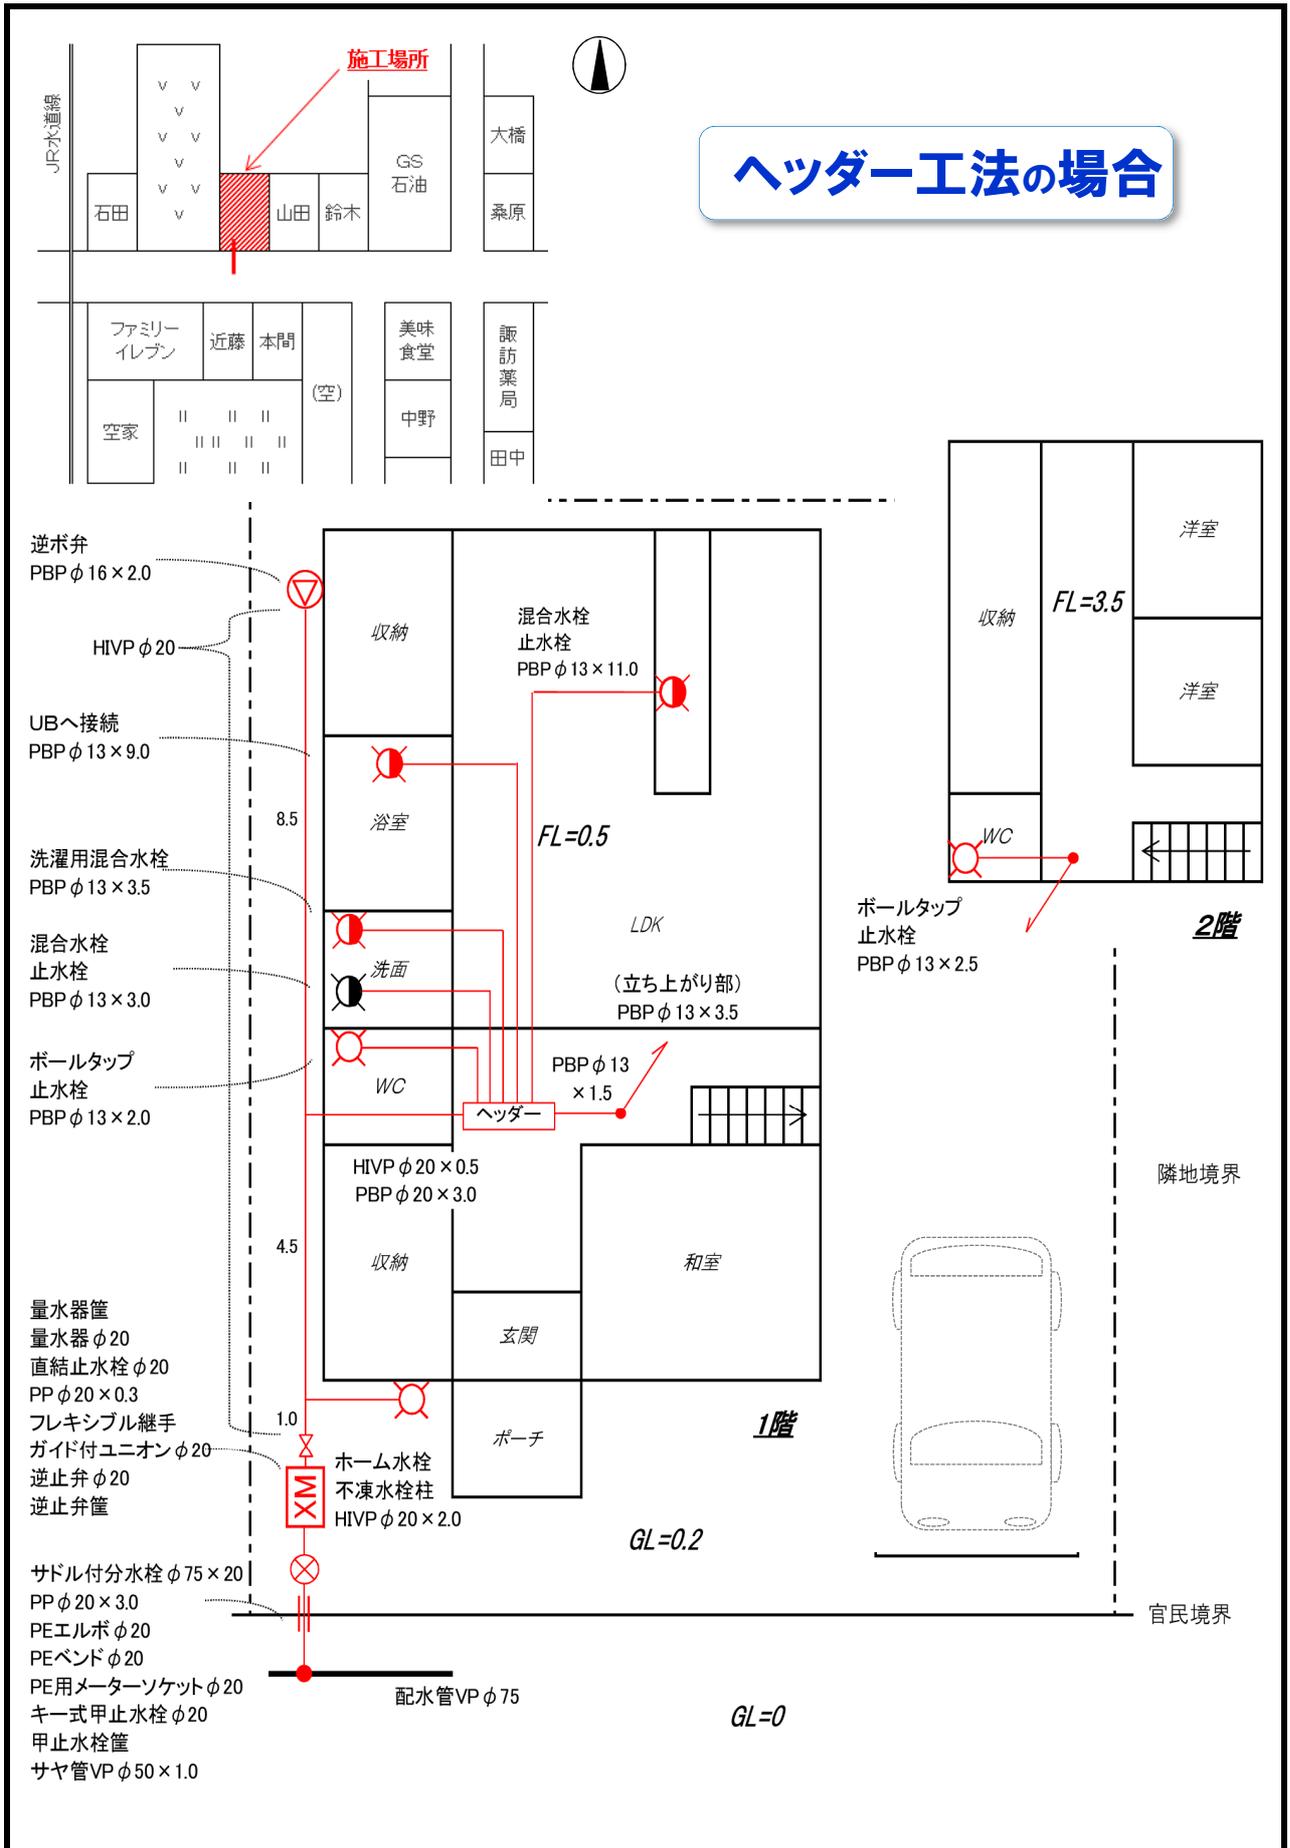

※ 両面印刷で作成して下さい。

記入例

給水装置工事竣工報告書

燕・弥彦総合事務組合 管理者 様

給水装置工事の竣工を次のとおり報告します。

報告年月日 2021年 4月 1日

報告者 施工者	指定給水装置工事事業者 有限会社 スワロー水道設備	給水装置工事主任技術者 諏訪水男
工事場所	燕市白山町11丁目2番3号	申込者 燕田太郎



■材料内訳

※給水管にHPPEを使用する場合は、管材メーカーの頭文字のアルファベットを右欄に記入する。

※給水管が帰属対象となる場合は、材料費、労務費、土木費、本舗装費に係る明細を別途添付する。

HPPEメーカー

T

公道部分 (配水管分岐部から第一止水栓まで)			邸内部分 (第一止水栓より二次側)		
品名	口径	数量	品名	口径	数量
EFサドル(止水プラグ付き)			EFユニオンソケット		
EFサドル付分水栓			ユニオン継手		
铸铁製サドル付分水栓			EFソケット		
密着式コア			PEメーター用ソケット	20	1
防食シート			ポリエチレン管 (HPPE)		
EFソケット			ポリエチレン管 (PP)	20	0.3
EF変換ソケット			フレキシブル継手	20	1
PE回転メーターソケット	20	1	逆防ボール止水栓	20	1
ポリエチレン管 (HPPE)			量水器(貸与)	20	1
ポリエチレン管 (PP)	20	3.0	量水器筐	20	1
EFエルボ			ガイド付ユニオン	20	1
EFバンド			逆止弁		1
EFユニオンソケット			逆止弁筐		1
ユニオン継手 (HPPE)			ロケーティングワイヤー		1.0
PEエルボ	20	1	総水栓数		8
PEバンド	20	1	※量水器より二次側の 詳細は別紙平面図 又は立面図のとおり		
制水弁・仕切弁					
制水弁筐・仕切弁筐					
制水弁座台					
木杭					
キー式ボール止水栓	20	1			
止水栓筐	20	1			
浸透防止スリーブ					
標示杭		1			
標示シート		2.4			
ロケーティングワイヤー		3.2			
鞘管	50	0.5			
EFキャップ					
砲金キャップ					

法人の場合は、「法人印」と「代表者印」が必要。
※ただし、2023.4.3以降、申込み時に「給水装置工事施工等に関する委任状・給水装置工事施工等の受任に関する誓約書」を提出している場合は押印不要。

HPPEを使用する場合、管材メーカーの頭文字のアルファベットを記入する。
[例(50音順)]
・(株)クボタケミックス …K
・積水化学工業(株)……S


※量水器より二次側の材料は平面図や立面図にて正確に記載することを条件に省略可とし、代わりに総水栓数を記入する。

※水道局処理欄

受付番号	新・改・修 —	お客様番号	—
設計審査・検査手数料	<input type="checkbox"/> 受領確認 1,000 円	検査年月日	年 月 日

■付近見取図・平面図・立面図

※平面図と立面図は向きを合わせること。
※収まらない場合は、別紙での提出を可とする。

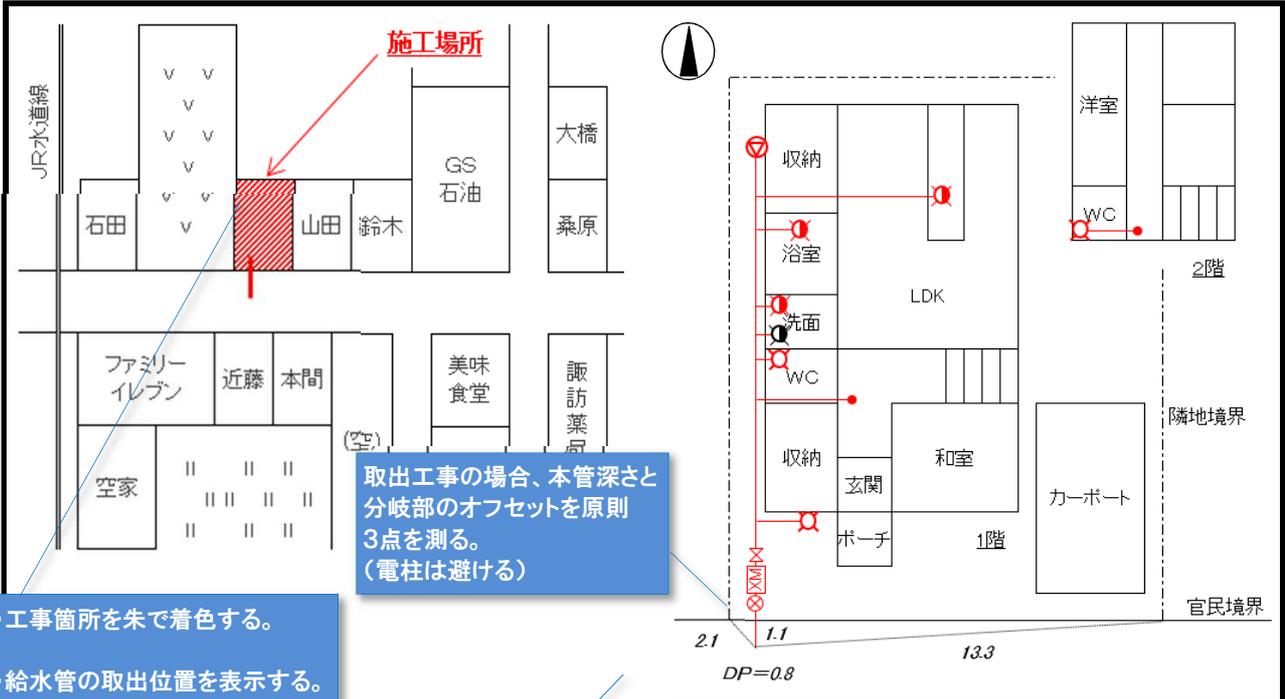


- ・工事箇所を朱で着色する。
- ・給水管の取出位置を表示する。(既設取出しの場合も同じ)
- ・方位は北を上とする。

平面図と立面図の向きの整合を図ること。

- ・既設管・・・黒色で記入。
- ・新設管・・・赤色で記入。
- ・撤去管・・・黒の実線に青色の斜線で打消し。
- ・管延長・・・役物から役物までの管種、口径、延長を個々に黒色で記入。
- ・給水用具(既設)・・・黒色で記入。
- ・給水用具(新設)・・・赤色で記入。
- ・給水用具名・・・黒色で記入。


※メーターユニットの場合

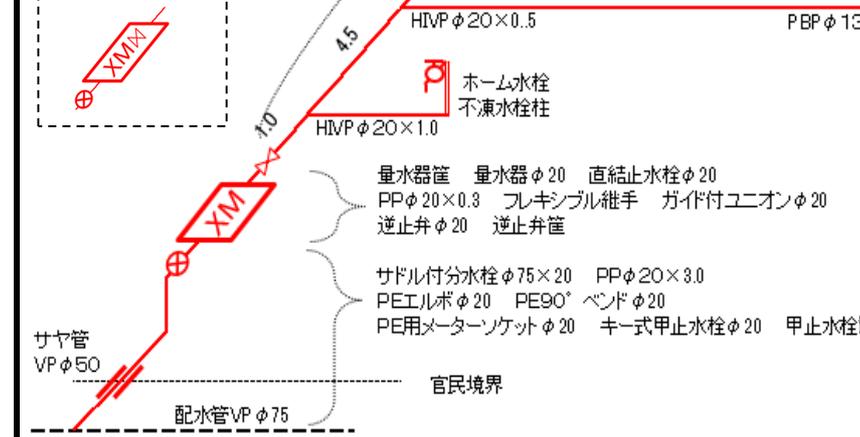

・止水栓は名称を記入し図示は省略可。


第一止水栓のオフセットを原則3点を測る。(電柱は避ける)

第一止水栓オフセット

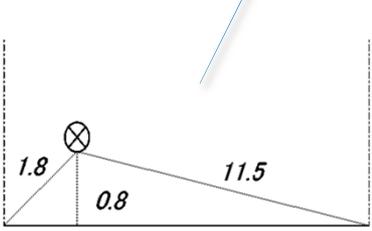


■付近見取図・平面図・立面図

※平面図と立面図は向きを合わせる事。
※収まらない場合は、別紙での提出を可とする。

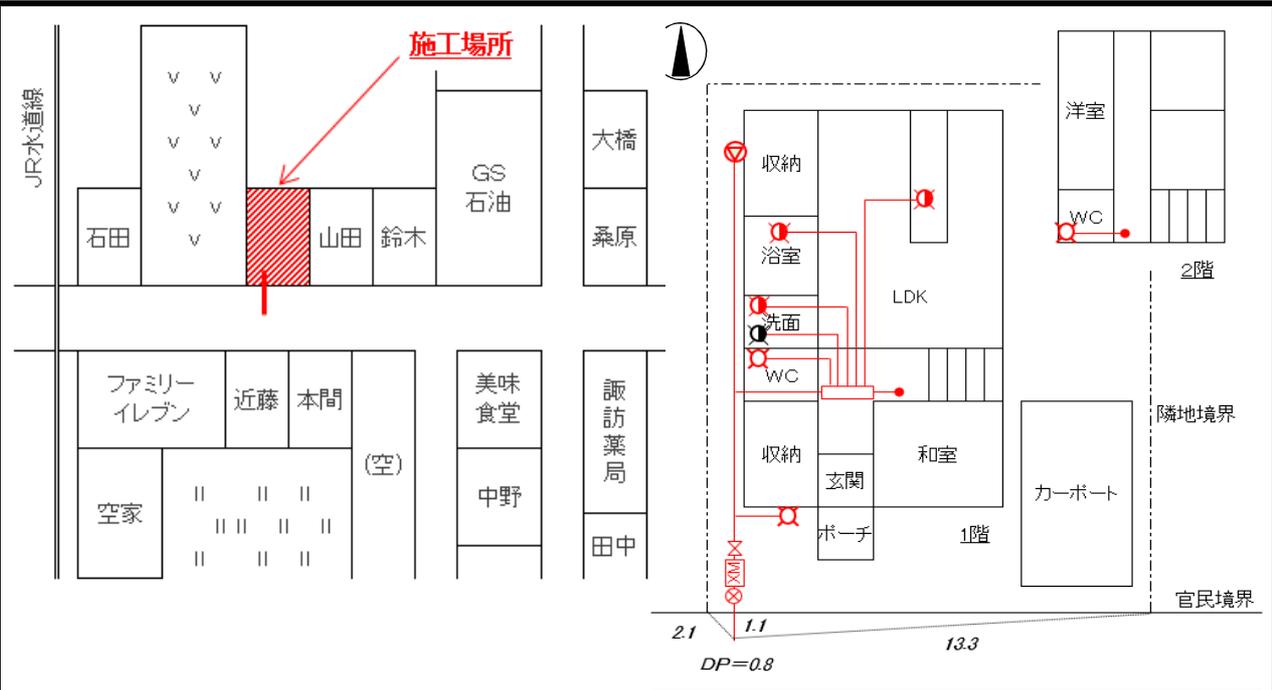


ヘッダー工法の場合

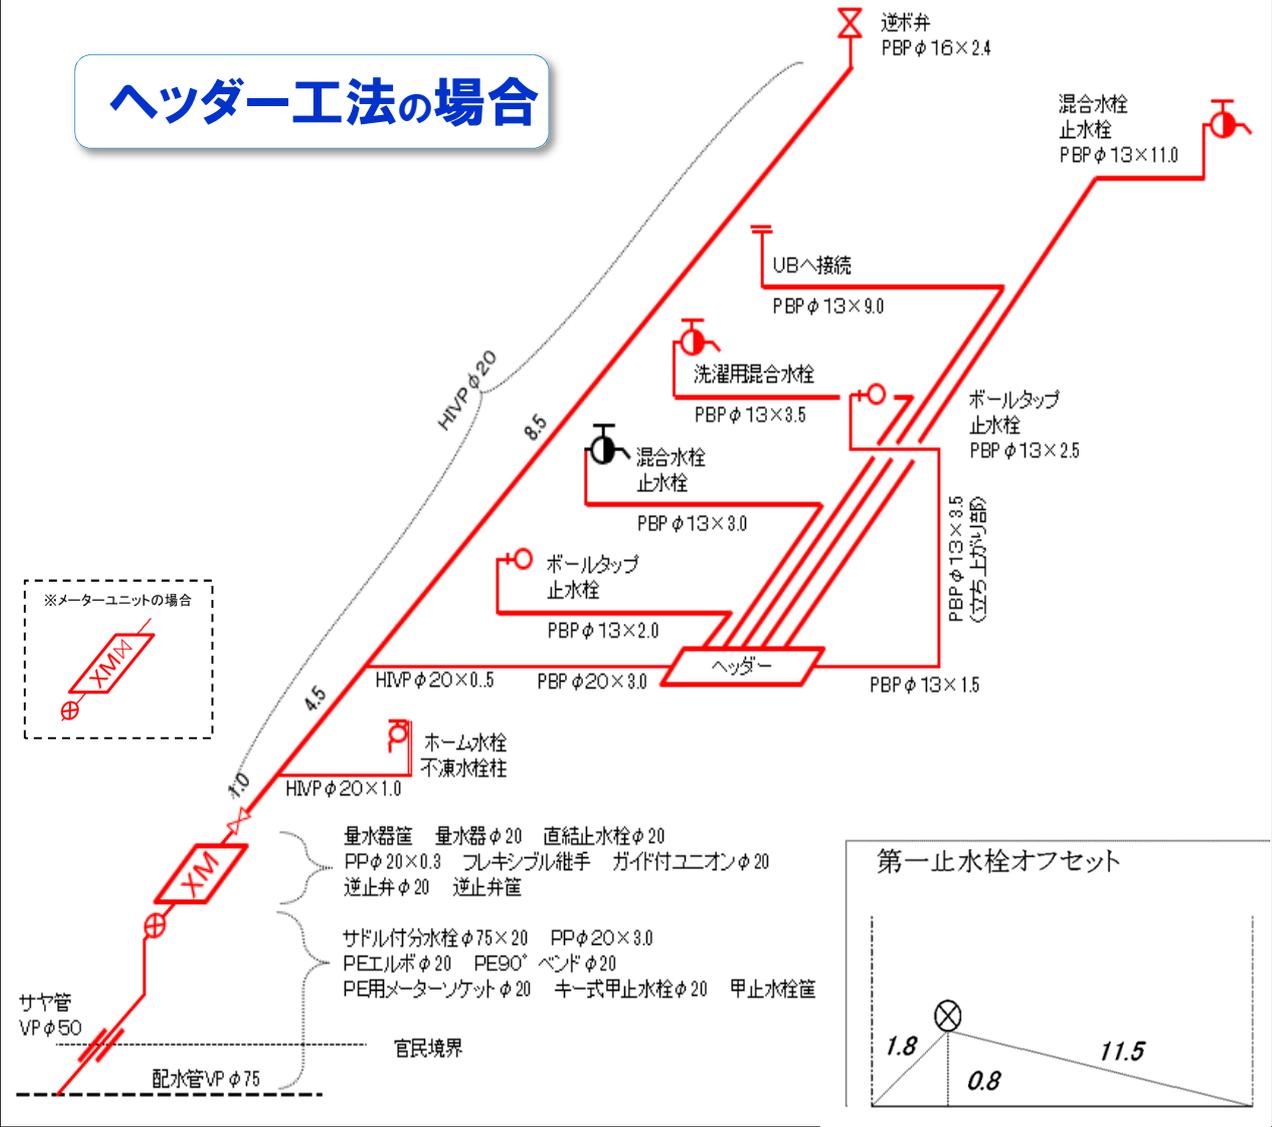



■付近見取図・平面図・立面図

※平面図と立面図は向きを合わせること。
※収まらない場合は、別紙での提出を可とする。

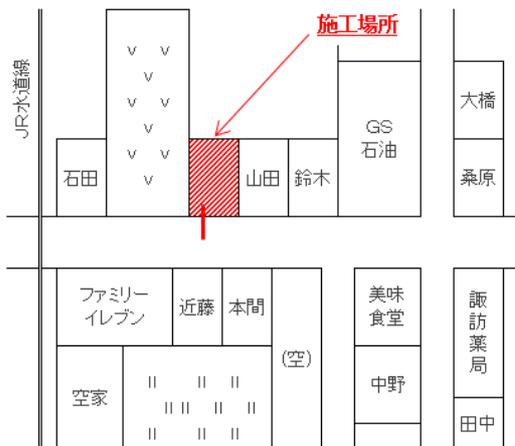


立面図を省略する場合の記入例

※立面図を省略できる条件は「給水装置工事施工指針」第11章の「4.立面図」を参照。

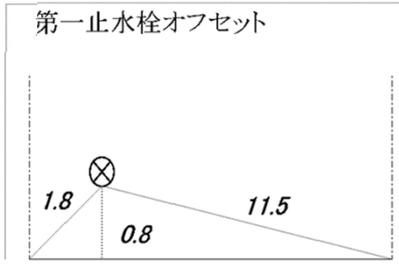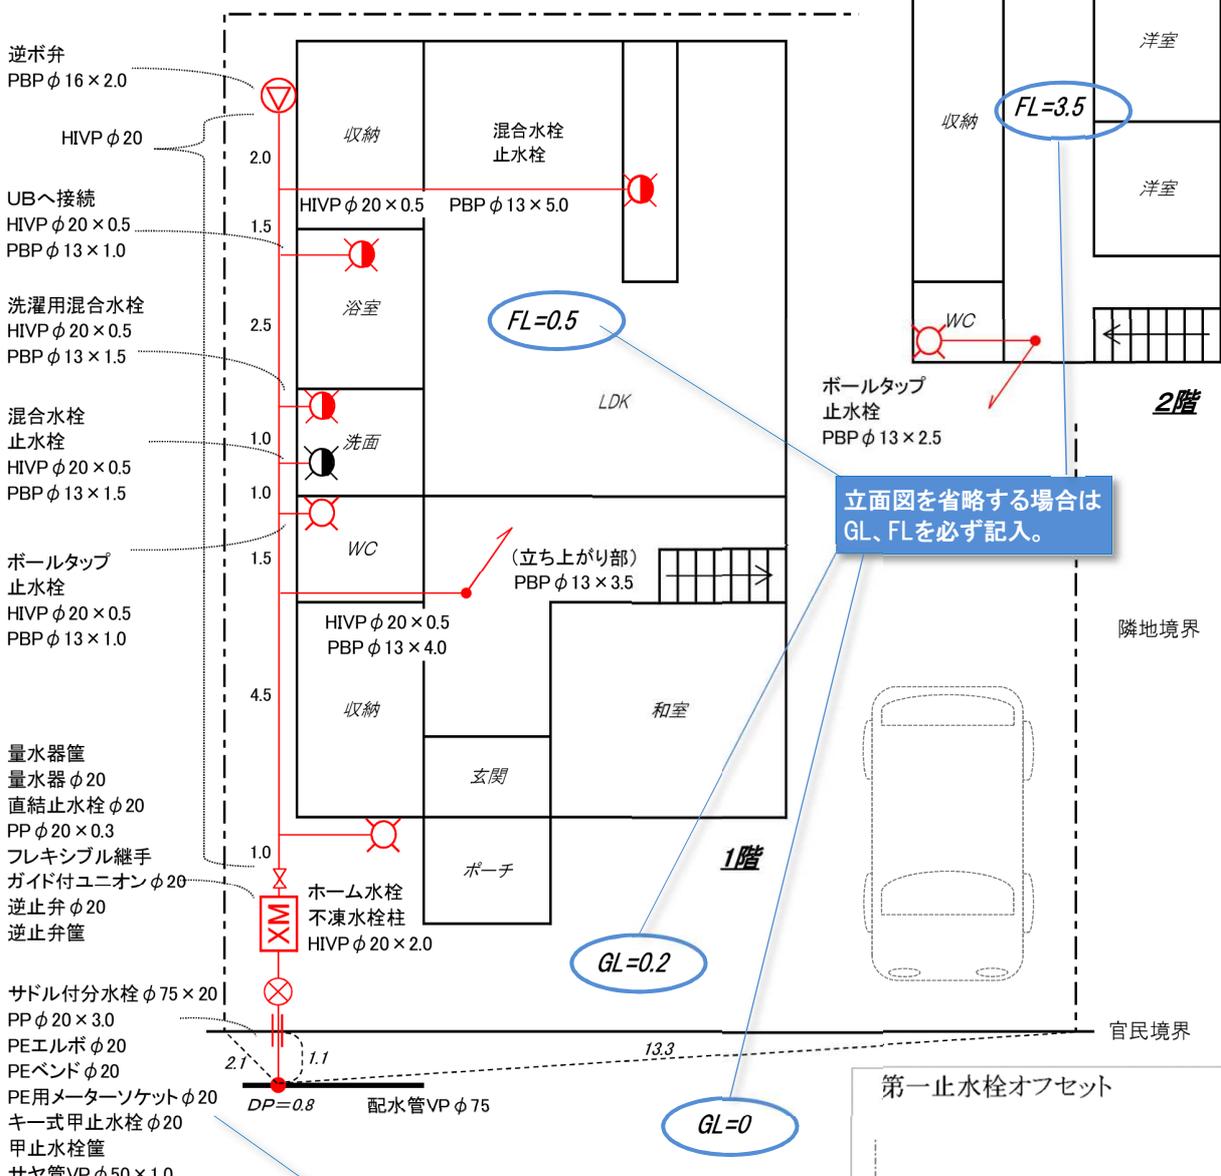

■付近見取図・平面図・立面図

※平面図と立面図は向きを合わせること。
※収まらない場合は、別紙での提出を可とする。

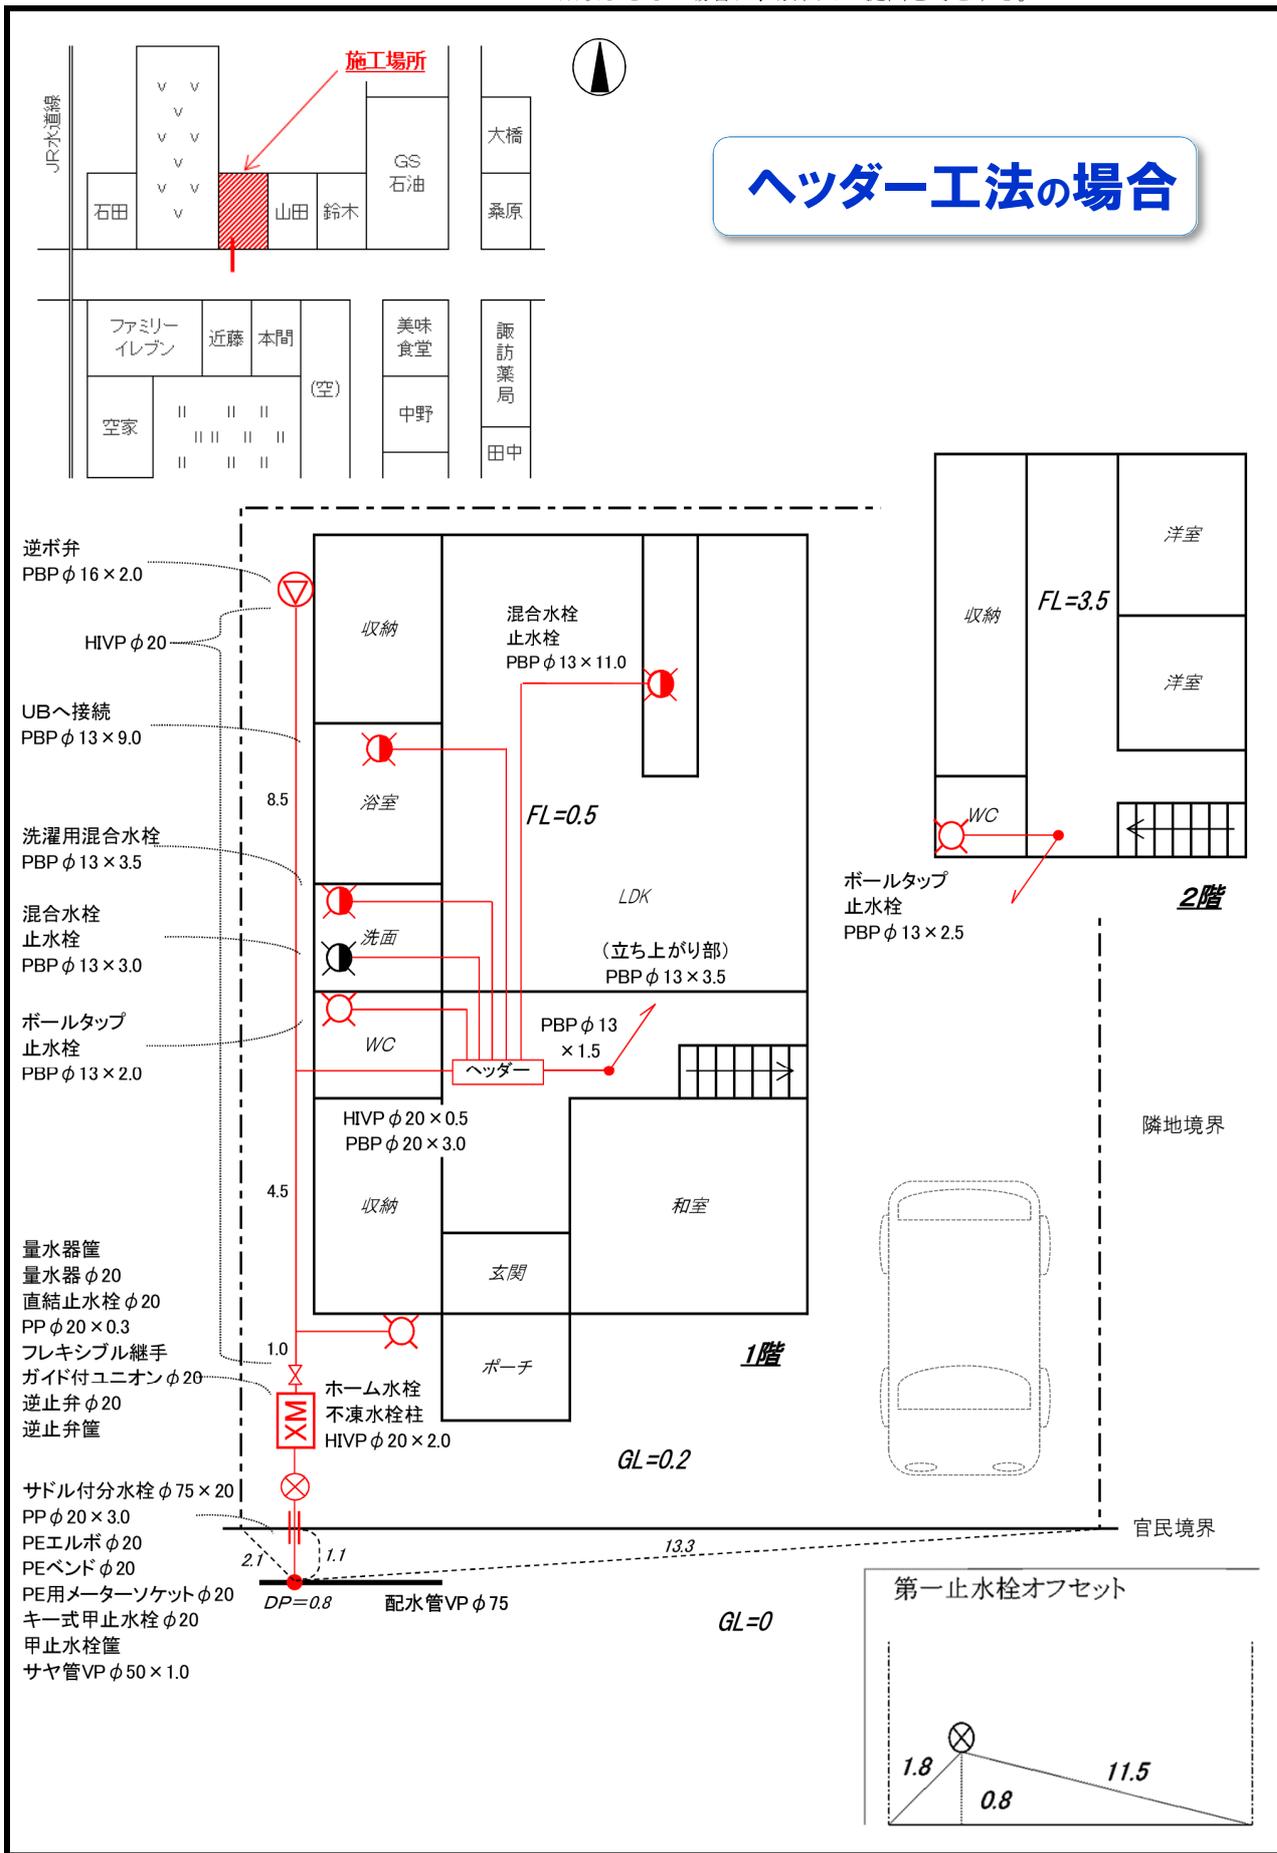

撤

給水装置工事申込書
〔撤去用〕

課長	水技管	参事	補佐	副参事		

燕・弥彦総合事務組合 管理者 様

給水装置工事の施工を次のとおり申し込みます。


申込年月日 **2019年 4月 1日**

施工者	指定給水装置工事事業者 有限会社 スワロー水道設備	給水装置工事主任技術者 諏訪水男
工事場所	燕市白山町11丁目2番3号	申込者 燕田太郎



■付近見取図・平面図

※平面図には撤去ヶ所（管種、口径、キャップ、土被り、オフセット等）を記入すること。
※収まらない場合は、別紙での提出を可とする。

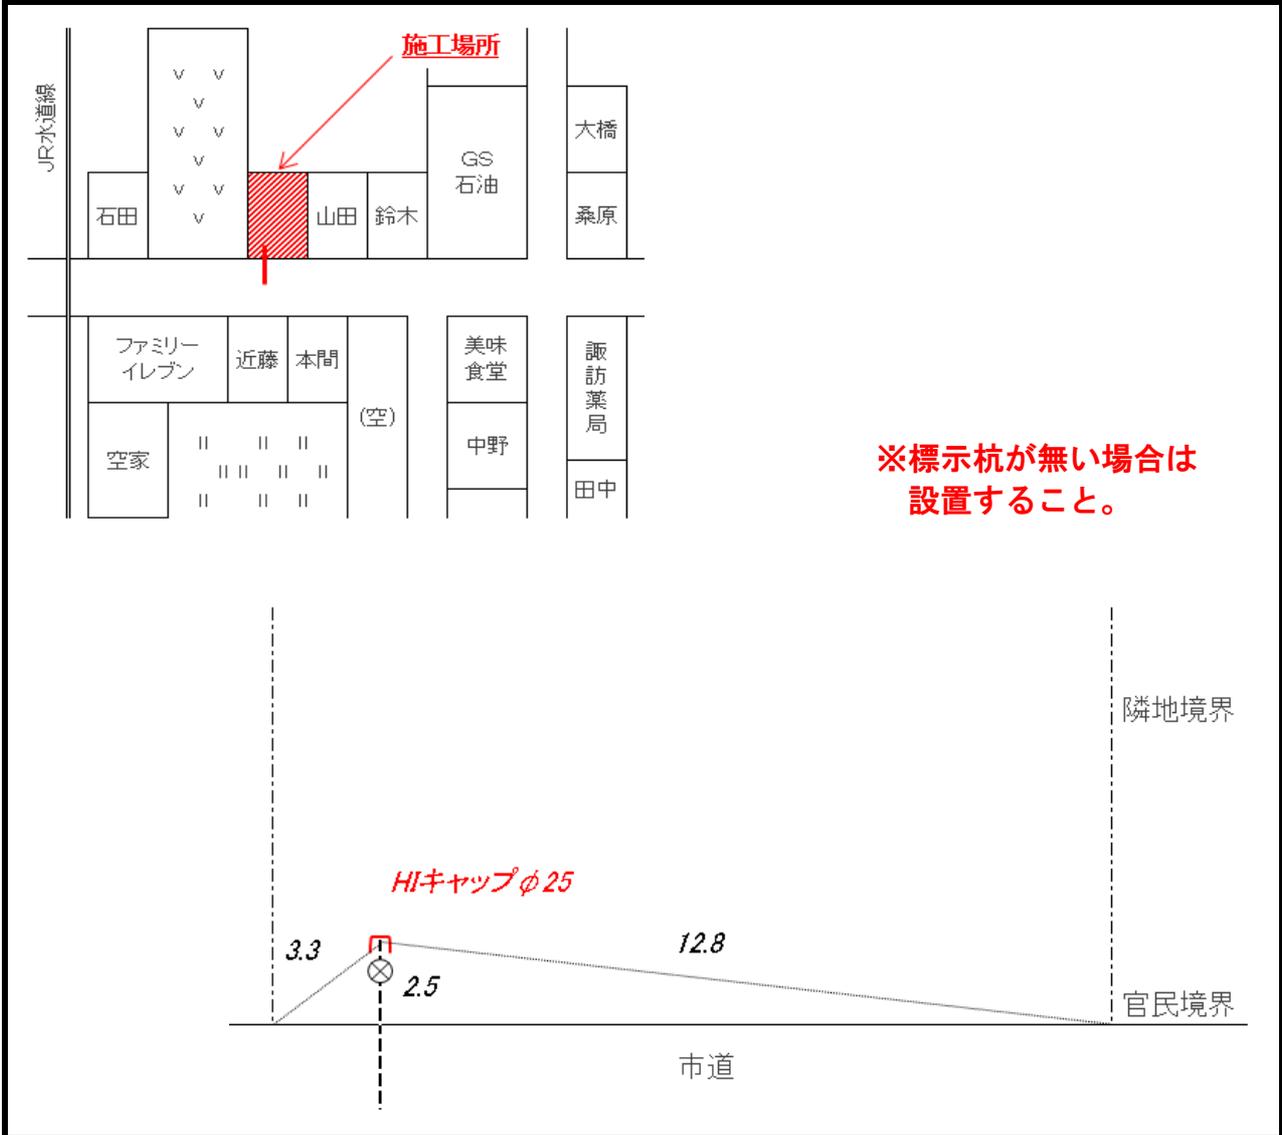

※標示杭が無い場合は設置すること。

※水道局外
お客様番

※ 建築物の解体などで、以後、使用予定の無い給水装置の撤去をする場合や、将来的に給水の予定がある給水管の閉止等の工事を行う場合、この様式を使用する。

撤

給水装置工事竣工報告書 〔撤去用〕

課長	水技管	参事	課長補佐	副参事	係

燕・弥彦総合事務組合 管理者 様

給水装置工事の竣工を次のとおり報告します。


報告年月日 2019年 4月 1日

報告者 施工者	指定給水装置工事業者 有限会社 スワロー水道設備	給水装置工事主任技術者 諏訪水男
工事場所	燕市白山町11丁目2番3号	申込者 燕田太郎



■付近見取図・平面図

※平面図には撤去ヶ所（管種、口径、キャップ、土被り、オフセット等）を記入すること。
※収まらない場合は、別紙での提出を可とする。

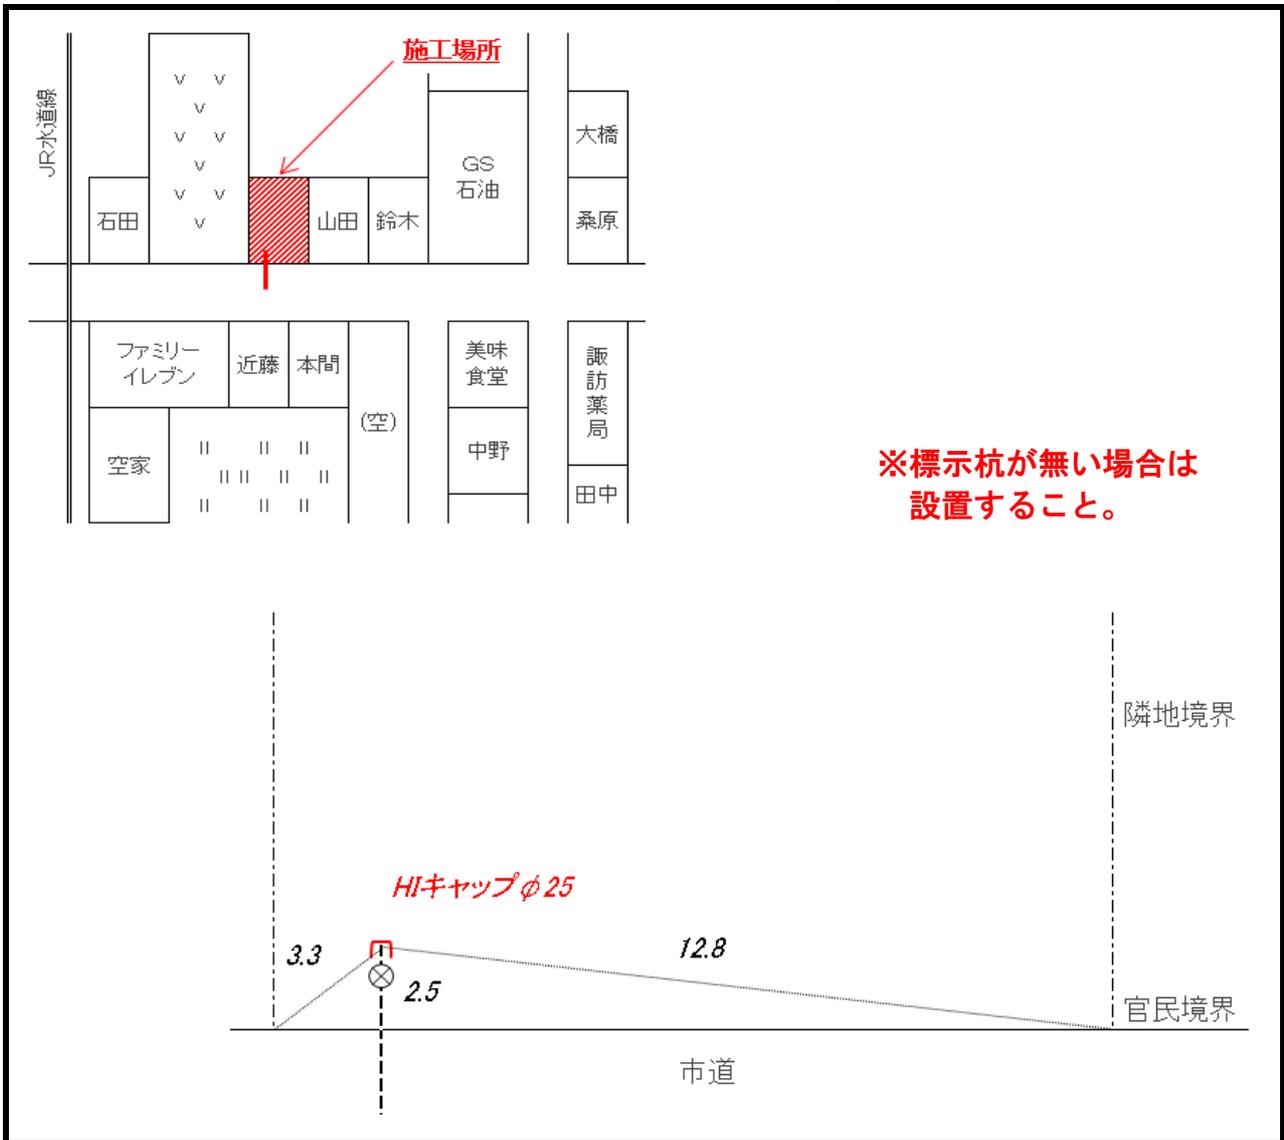

※標示杭が無い場合は
設置すること。

※水道局処理欄

受付番号	新・改・
設計審査・ 検査手数料	<input type="checkbox"/> 受領確認

※ 現場事務所で一定期間だけ水道を臨時使用し、
使用期間終了後に配管した給水管等を撤去した
場合、この様式を使用する。

水道メーター払出依頼書

記入例

燕・弥彦総合事務組合 管理者 様

次のとおり水道メーターの払出しをお願いいたします。

工 事 場 所	燕市白山町11丁目2番3号
使 用 者 名	燕 田 太 郎
施 工 者	指定給水装置工事事業者 有限会社 スワロー水道設備 電話番号 0256 (XX) XXXX

メーター取付年月日	2019 年 4 月 15 日	
メーター口径	φ 20 mm	
※局記入欄	メーター番号	—
	検 満 年 月	年 月
	出庫時の指針	m3

料金請求先	住 所	燕市白山町44丁目5番6号
	氏 名	株式会社 記入建設 電話番号 0256 (XX) XXXX

*集合住宅で複数の水道メーターの払出しを求める場合は、別紙一覧表を提出すること。

※ 給水装置工事の申込みに伴い水道メーターの払出しを受ける場合は、申込書提出日の3日後から可能となります。

(処理年月日 : 年 月 日)

<別紙> 水道メーター払出依頼書添付用一覧表

記入例

建築物名	メゾン・ド・キニュー
住所	燕市白山町55丁目6番7号
設備所有者	燕田太郎
管理人	管理一男
施工者	有限会社 スワロー水道設備

棟等	部屋番号	口径	設置年月日	※局記入欄					
				メーター番号	検満年月	指針(m3)	施設コード	検査時指針	メーター位置
A棟	101	20	2019.4.15	-	.		-		
A棟	102	20	同上	-	.		-		
A棟	103	20	同上	-	.		-		
A棟	105	20	同上	-	.		-		
B棟	101	20	同上	-	.		-		
B棟	102	20	同上	-	.		-		
B棟	103	20	同上	-	.		-		
B棟	105	20	同上	-	.		-		
共用栓	-	13	同上	-	.		-		
				-	.		-		
				-	.		-		
				-	.		-		

水道料金請求先変更届出書

記入例

燕・弥彦総合事務組合 管理者 様

水道料金の請求先を次のとおり変更くださるよう届け出ます。

工事場所	燕市白山町11丁目2番3号
使用者名	燕田太郎
施工者	指定給水装置工事事業者 有限会社 スワロー水道設備
	電話番号 0256 (XX) XXXX

変更年月日	2019 年 4 月 1 日
メーター口径	φ 20 mm
メーター番号	1 — 123XXX
変更年月日 時点の指針	99 m3

現行	請求先住所	燕市白山町44丁目5番6号	変更日当日の指針をとすること。 また、1m3未満は切り捨てる。
	請求先氏名	株式会社 記入建設	
変更	請求先住所	燕市白山町11丁目2番3号	ふりがなを記入して下さい。
	(ふりがな) 請求先氏名	つばめだ たろう 燕田太郎	
	電話番号	090 (XXXX) XXXX	電話番号は必ず、そして 正確に記入して下さい。

※水道局処理欄

**※ 給水装置工事の竣工に伴い請求先を変更する場合は、
竣工検査完了日から可能となります。**

(処理年月日 : 年 月 日)